（導管）第１表　年度別の需給計画表（ピーク時需要量等）

事業者名：栄ガス消費生活協同組合

		単位	令和2年度 （実績）	令和3年度 （実績見込）	令和4年度 （初年度）	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
三条市	年間需要量	㎥／年	2,993,628	2,951,281	2,947,000	2,938,000	2,921,000	2,903,000	2,903,000
	ピーク時需要量	㎥／時間	1,260	1,213	1,213	1,213	1,213	1,213	1,213
	調整力確保量	㎥／時間	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
	調整力	%	87.3	90.7	90.7	90.7	90.7	90.7	90.7
	年間需要量	㎥／年							
	ピーク時需要量	㎥／時間							
	調整力確保量	㎥／時間							
	調整力	%							
	年間需要量	㎥／年							
	ピーク時需要量	㎥／時間							
	調整力確保量	㎥／時間							
	調整力	%							
合　　計	年間需要量	㎥／年	2,993,628	2,951,281	2,947,000	2,938,000	2,921,000	2,903,000	2,903,000
	ピーク時需要量	㎥／時間	1,260	1,213	1,213	1,213	1,213	1,213	1,213
	調整力確保量	㎥／時間	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
	調整力	%	87.3	90.7	90.7	90.7	90.7	90.7	90.7

（導管）第２表　普及計画

事業者名　栄ガス消費生活協同組合

既存の供給区域	市区町村名			三条市			行政区域面積				432.0㎢
	項目＼年度			令和2年度（実績）	令和3年度（実績見込）	4年度（初年度）	5年度	6年度	7年度	8年度	
	供給区域面積		㎢	48.9	48.9	48.9	48.9	48.9	48.9	48.9	
	供給区域内一般世帯数		戸	4116	4210	4239	4269	4298	4328	4358	
	供給区域内ガスメーター	年度末取付総数	個	3285	3289	3299	3307	3313	3319	3325	
		対前年度伸び率	%	-0.5	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	
	供給区域内全体普及率		%	79.8	78.1	77.8	77.5	77.1	76.7	76.3	
	導管延長		m	139,043	141,768	143,417	143,717	144,017	144,217	144,417	
		対前年度伸び率	%	0.1	2.0	1.2	0.2	0.2	0.1	0.1	
増加予定供給区域	市区町村名						行政区域面積				㎢
	項目＼年度			年度（実績）	年度（実績見込）	年度（初年度）	年度	年度	年度	年度	
	供給区域面積		㎢								
	供給区域内一般世帯数		戸								
	供給区域内ガスメーター年度末取付総数		個								
	供給区域内全体普及率		%								
	導管延長		m								
増加後供給区域	市区町村名										432㎢
	項目＼年度			令和2年度（実績）	令和3年度（実績見込）	4年度（初年度）	5年度	6年度	7年度	8年度	
	供給区域面積		㎢	48.9	48.9	48.9	48.9	48.9	48.9	48.9	
	供給区域内一般世帯数		戸	4116	4210	4239	4269	4298	4328	4358	
	供給区域内ガスメーター年度末取付総数		個	3285	3289	3299	3307	3313	3319	3325	
	供給区域内全体普及率		%	79.8	78.1	77.8	77.5	77.1	76.7	76.3	
	導管延長		m	139,043	141,768	143,417	143,717	144,017	144,217	144,417	

（導管）第４表　託送供給用設備計画

【ガス導管】

事業者名　栄ガス消費生活協同組合

					令和2年度（実績）	令和3年度（実績見込）	4年度（初年度）	5年度	6年度	7年度	8年度
導管延長	新設	高圧	１ＭＰａ以上	m	0	0	0	0	0	0	0
		中圧	１ＭＰａ未満０．１ＭＰａ以上	m	0	0	0	0	0	0	0
		低圧	０．１ＭＰａ未満	m	154	3015	2,288	600	600	600	600
	廃止	高圧	１ＭＰａ以上	m	0	0	0	0	0	0	0
		中圧	１ＭＰａ未満０．１ＭＰａ以上	m	0	0	0	0	0	0	0
		低圧	０．１ＭＰａ未満	m	39	290	639	300	300	400	400
	年度末導管総延長	高圧	１ＭＰａ以上	m	0	0	0	0	0	0	0
		中圧	１ＭＰａ未満０．１ＭＰａ以上	m	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310
		低圧	０．１ＭＰａ未満	m	132,733	135,458	137,107	135,896	137,793	138,716	139,639
		合計		m	139,043	141,768	143,417	143,717	144,017	144,217	144,417
取替				m	0	0	0	0	0	0	0

〈主要導管設置等計画〉

名称	区間	主要な経過地	内径（ｍｍ）	ガスの圧力（ＭＰａ）	総延長（ｍ）	工事完了分（ｍ）	工事の着手予定年月	使用開始予定年月	設・改休・廃
	～		（　）	（　）					

【ガスホルダー】

			令和2年度（実績）	令和3年度（実績見込）	4年度（初年度）	5年度	6年度	7年度	8年度
年度末ガスホルダー計画	基数	基	2	2	2	2	2	2	2
	貯蔵容量	㎥	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

〈ガスホルダーの設置等計画〉

年度	設置場所	種類	基数	貯蔵容量（㎥）	圧力（高中低）	工事の着手予定年月日	使用開始予定年月	設・改休・廃

【託送供給用施設等建設予定】

プロットNo.	設備の名称	設備の位置	建設予定地のガス工作物等の種類	用地面積（㎡）	工事の着手予定年月	使用開始予定年月	本供給計画期間における設備投資額（千円）				
							年度	年度	年度	年度	年度

栄ガス消費生活協同組合

第7表　供給計画図

新潟県
南蒲原郡

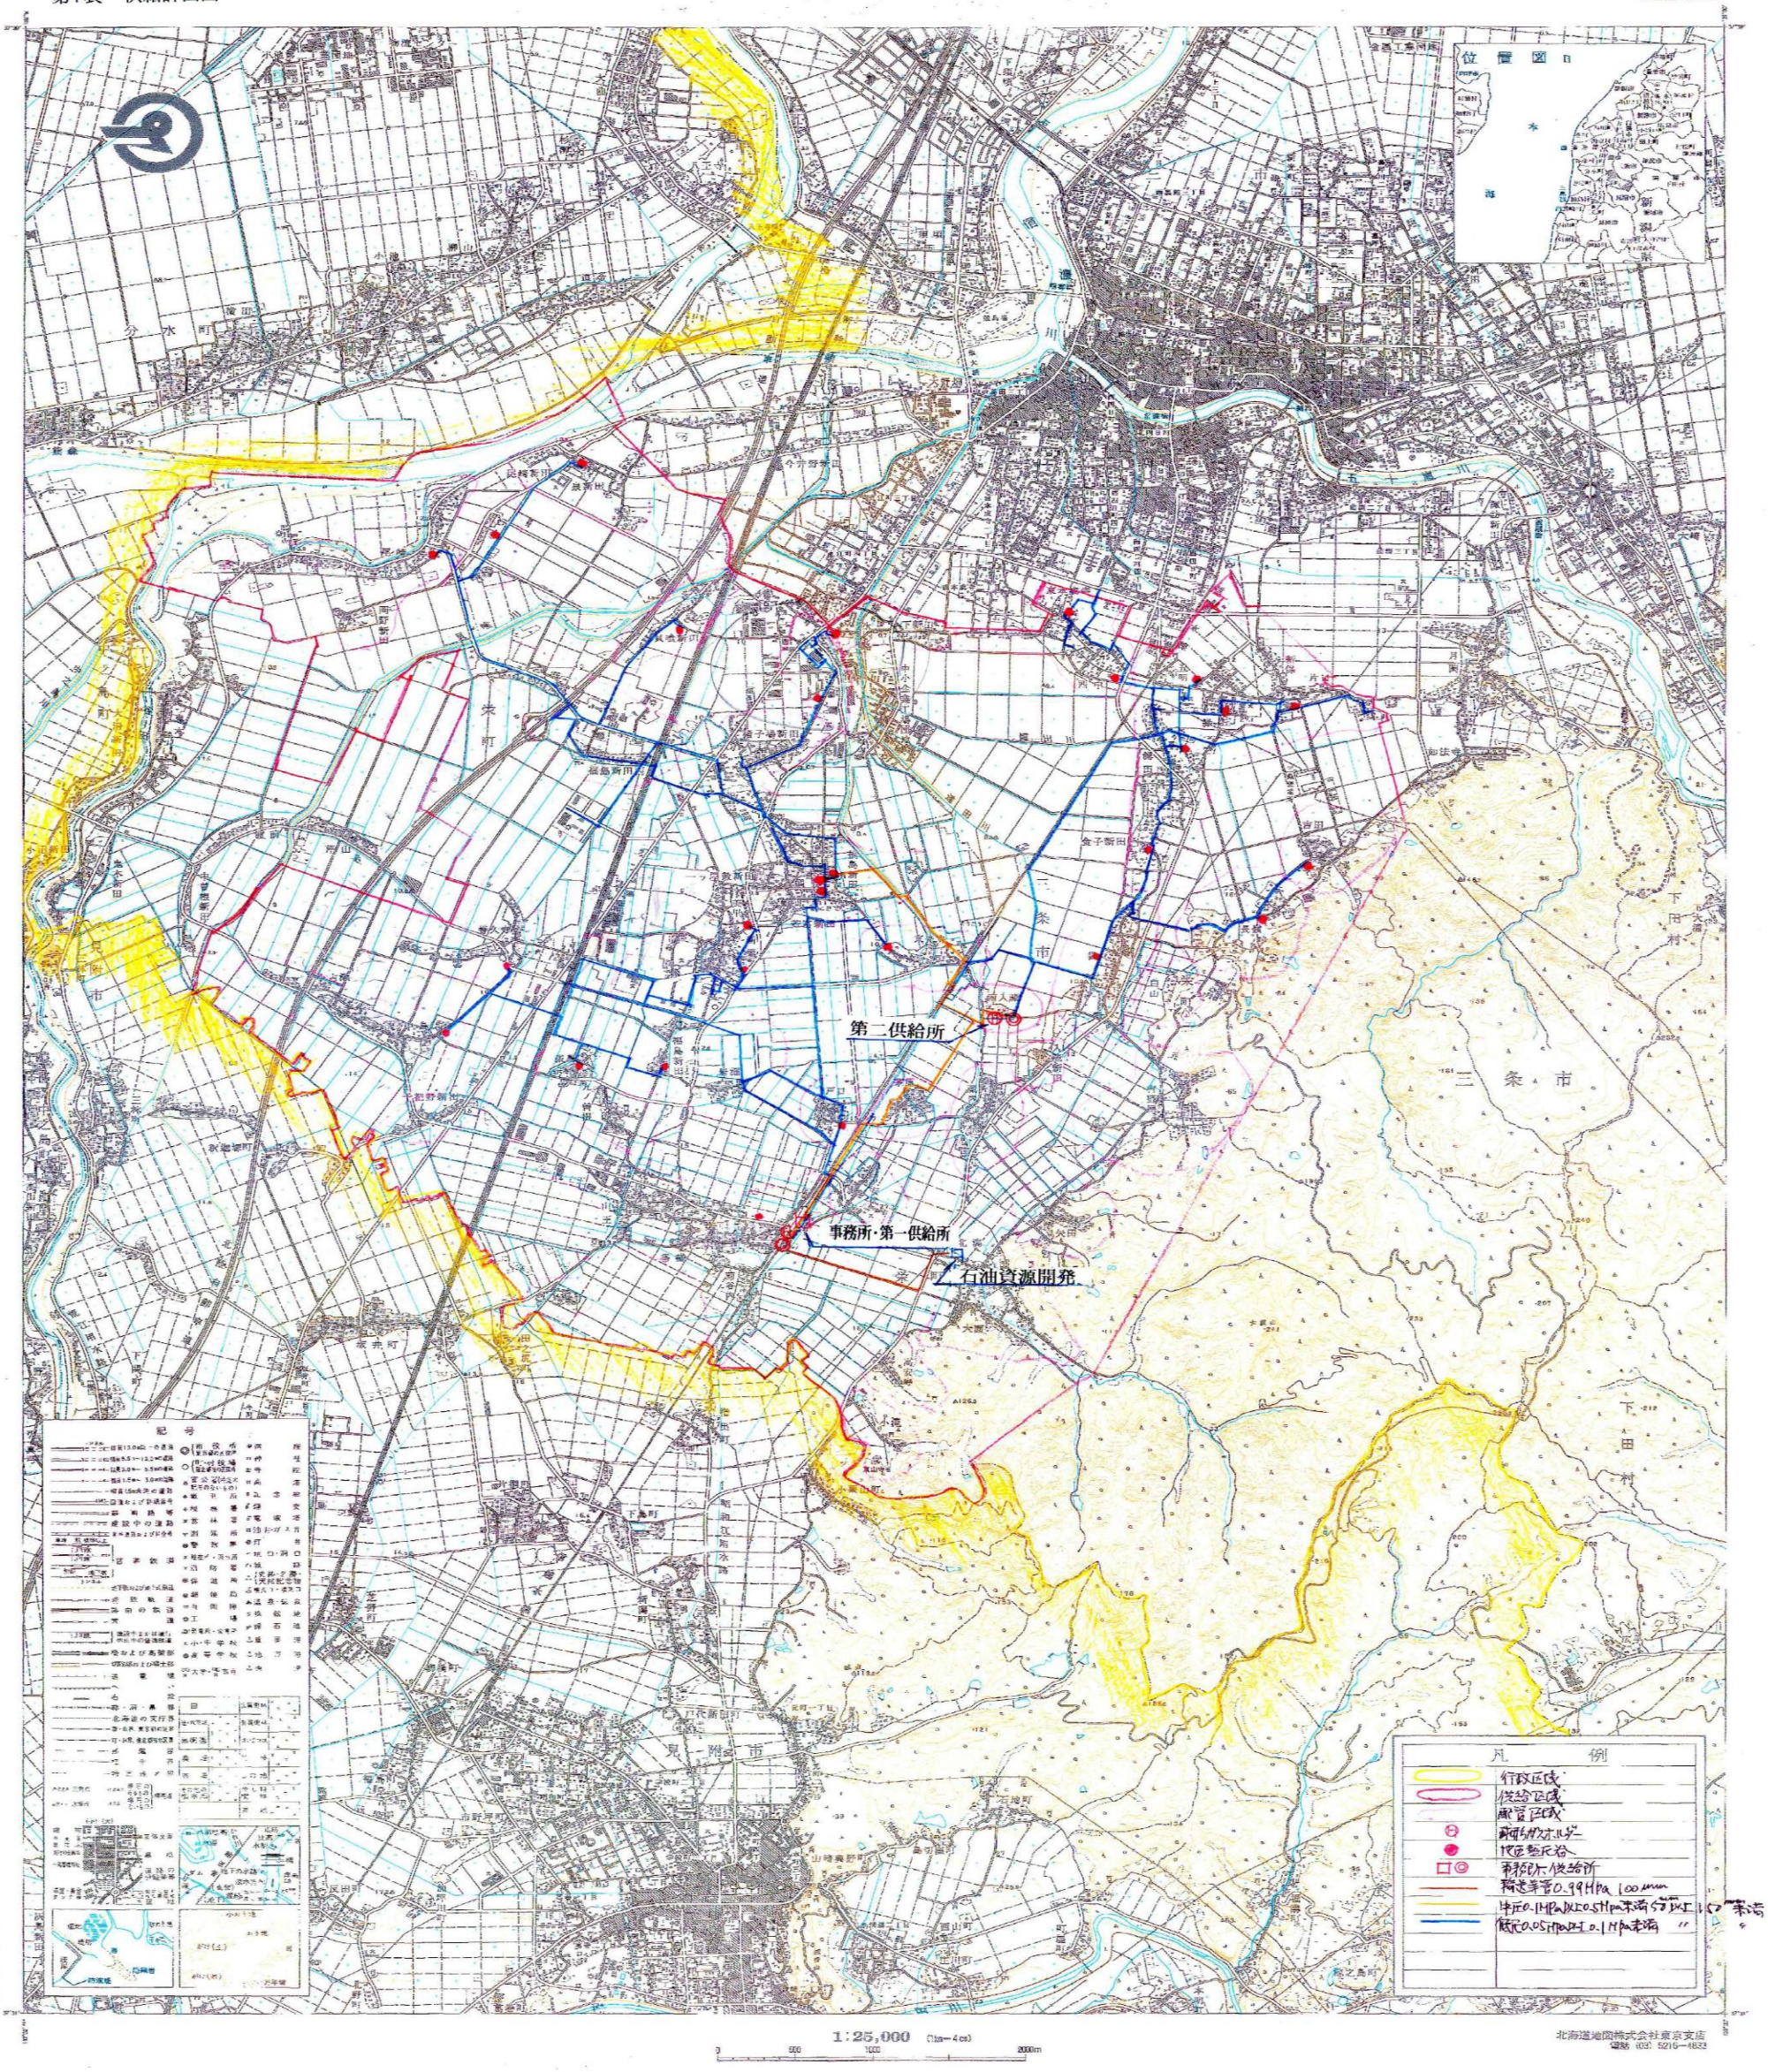

第8表　主要導管図

管内図

栄ガス消費生活協同組合

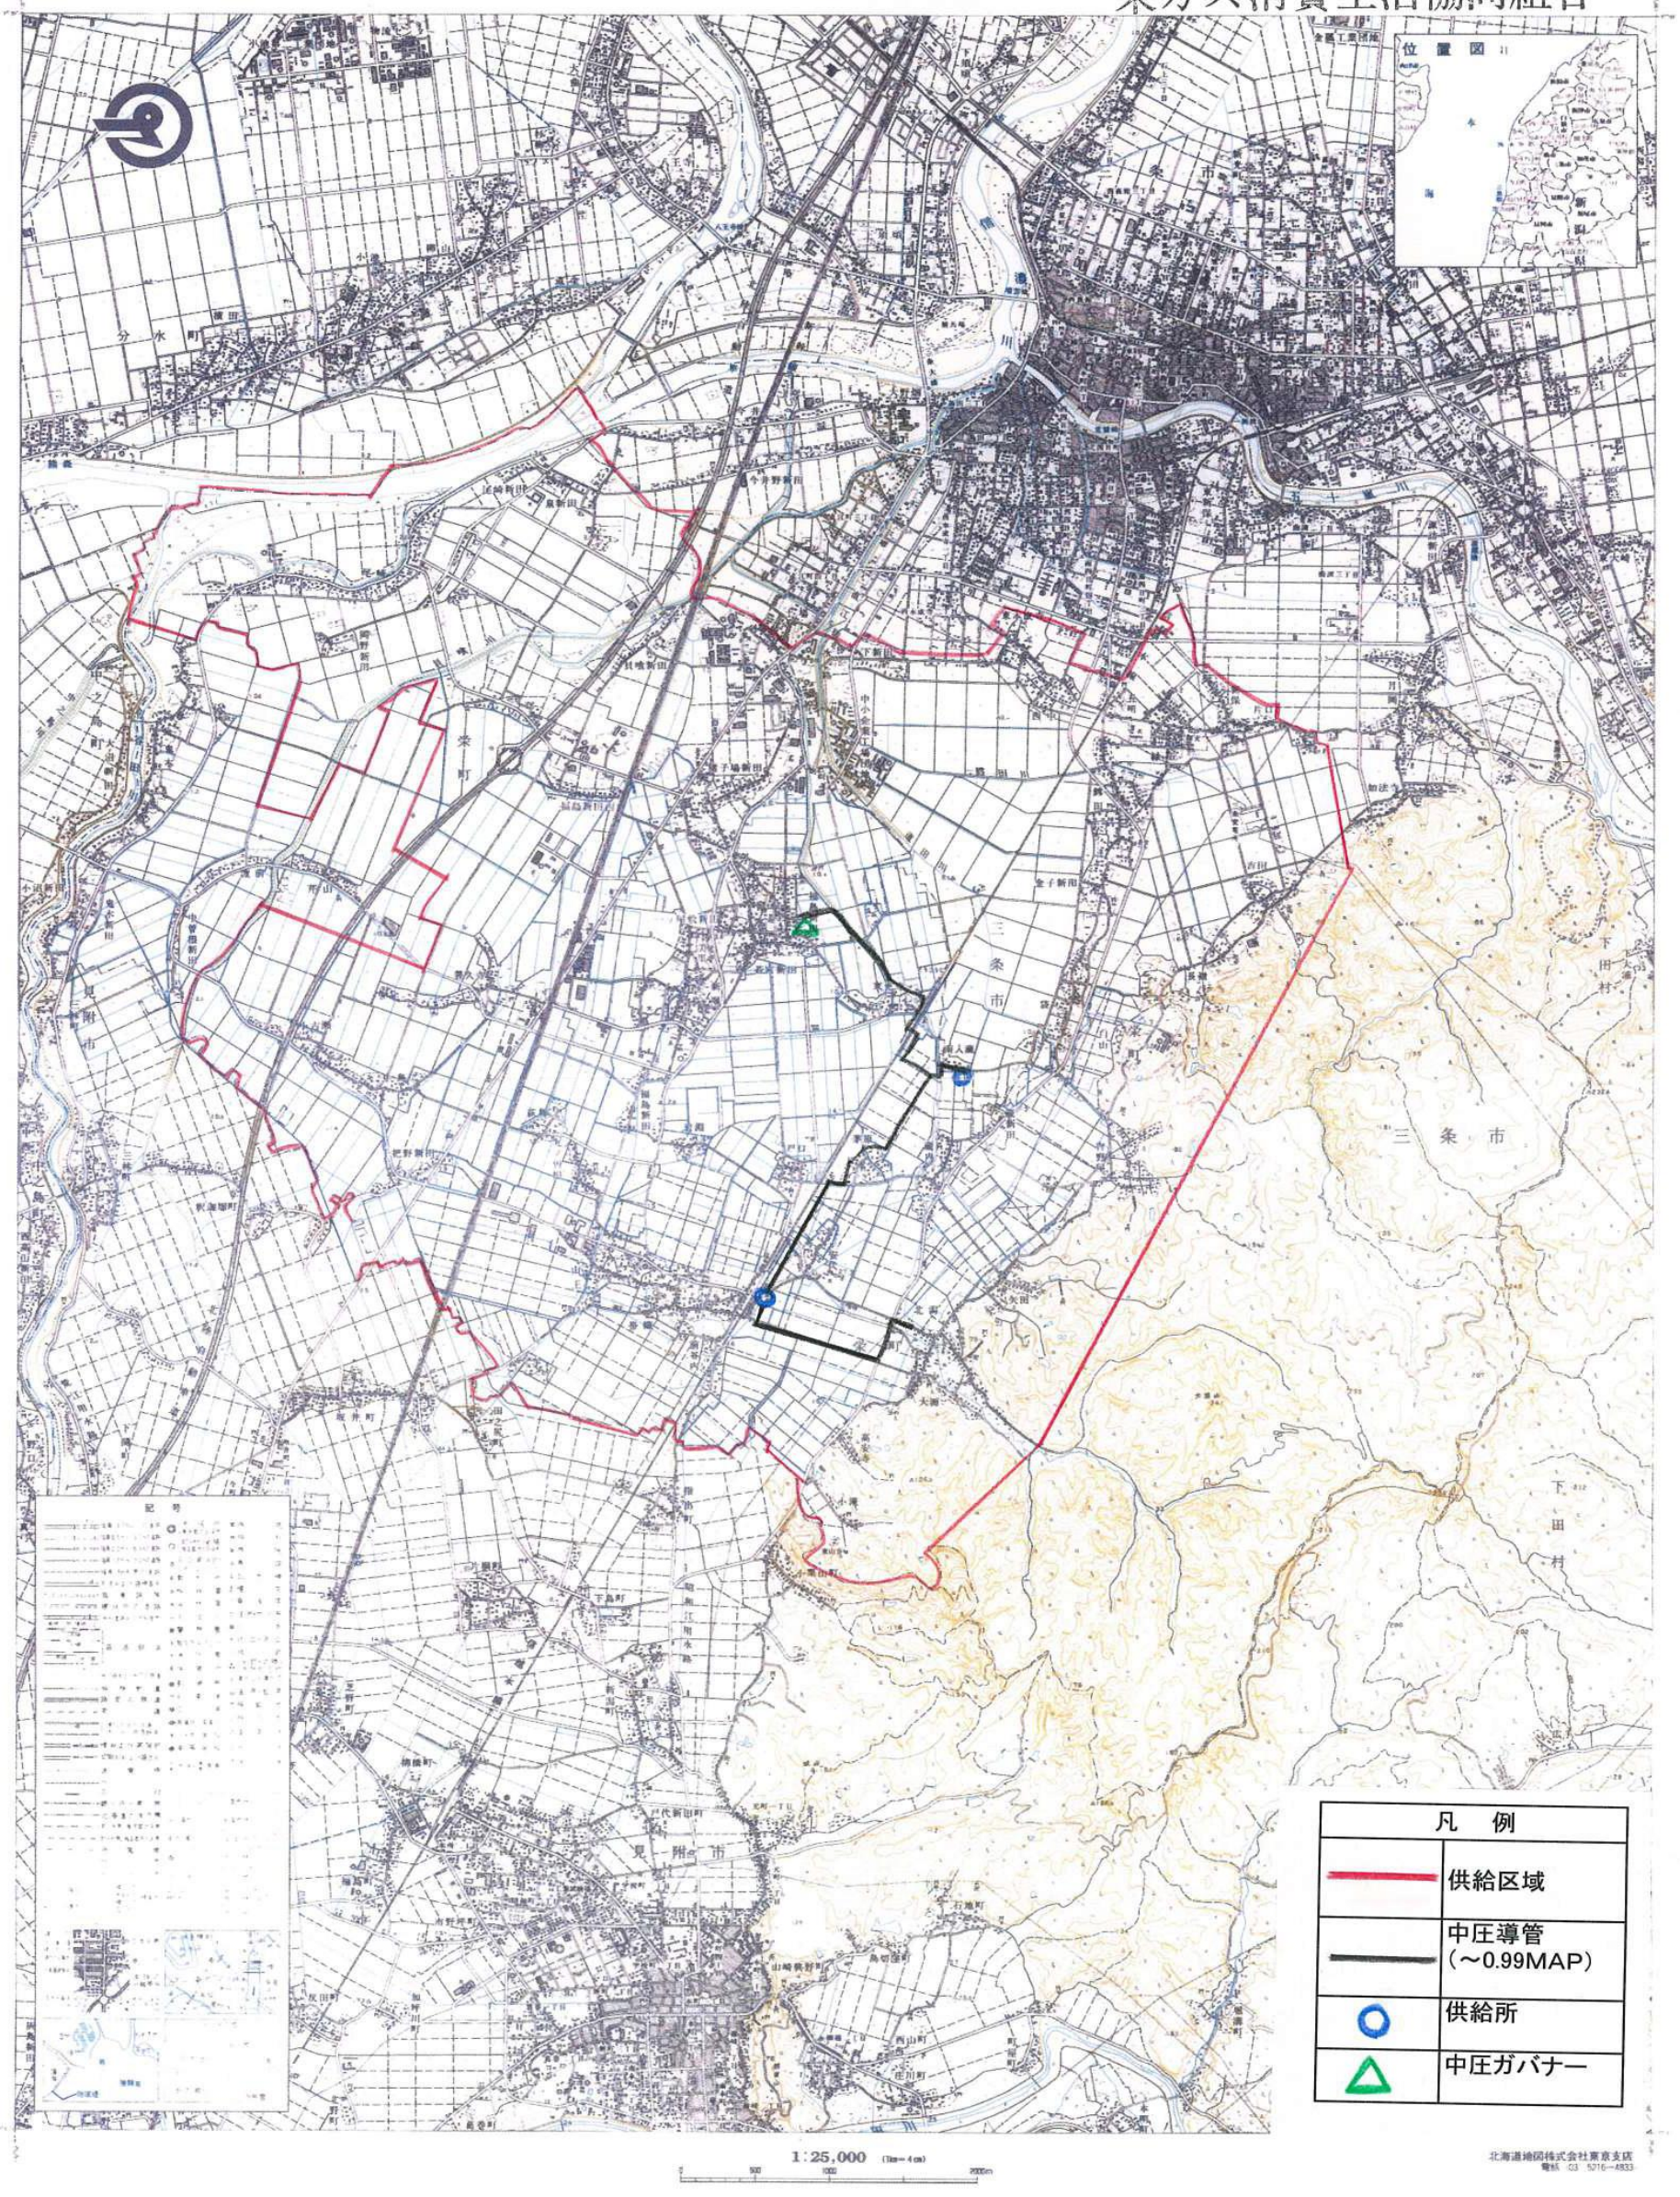

北海道地図株式会社東京支店
電話 03-5216-A833